


12. Schemat szafki oświetleniowej.

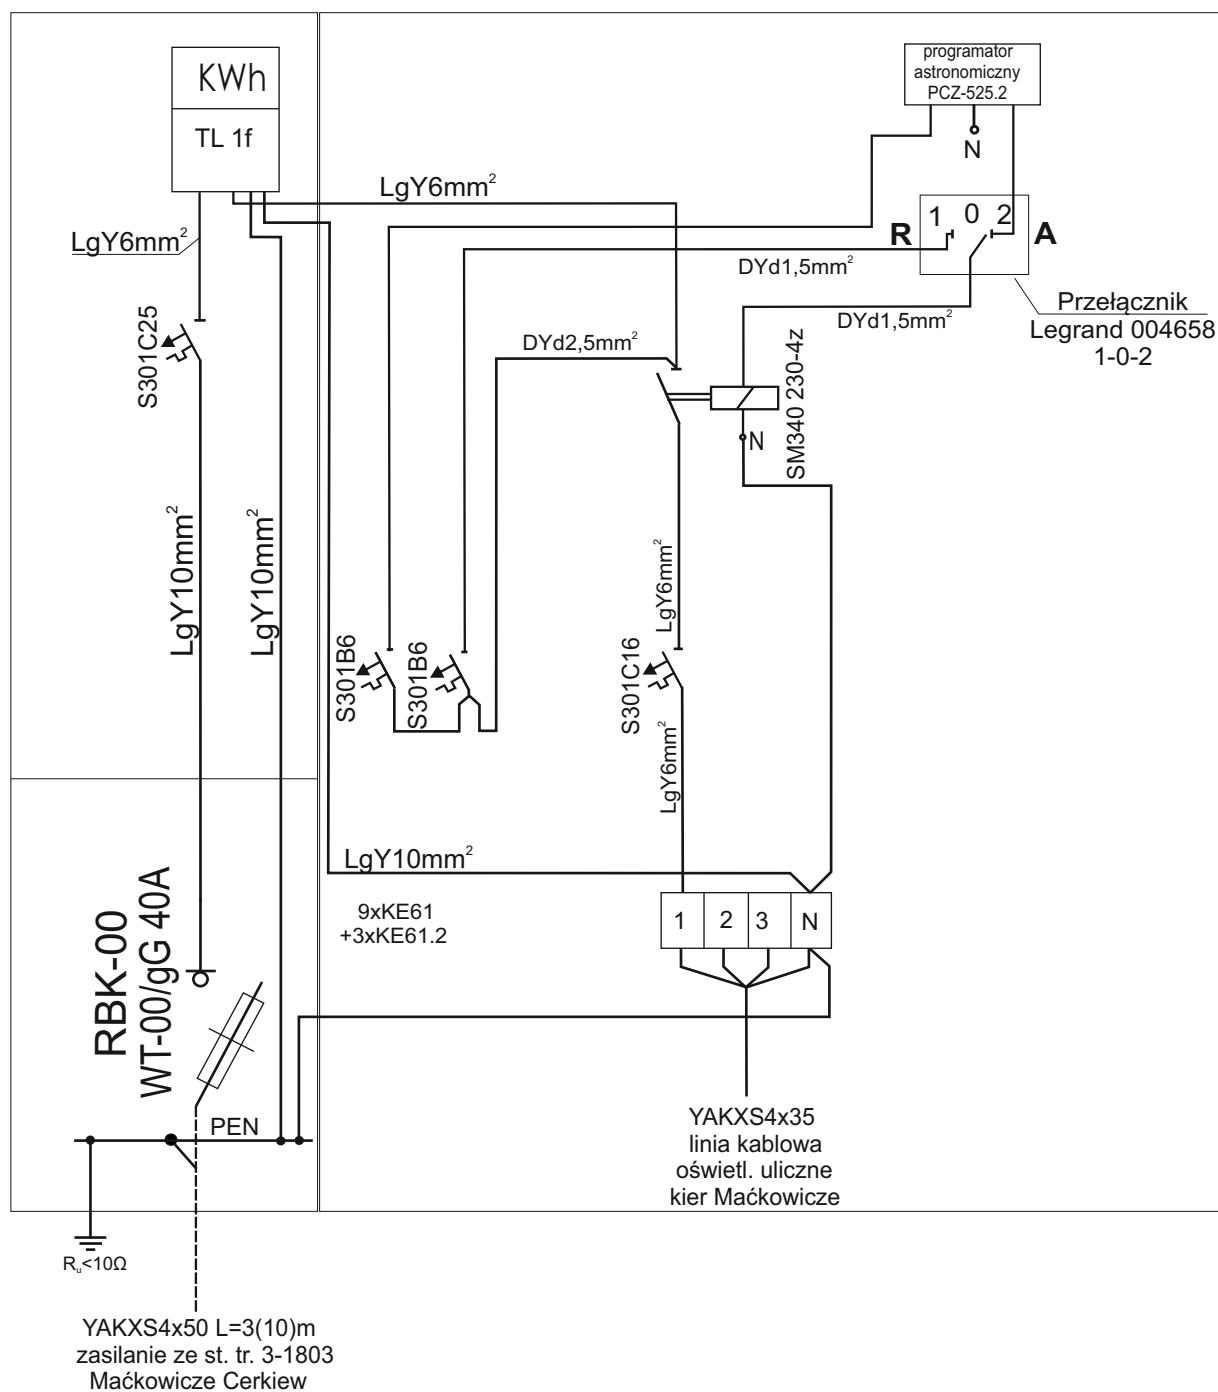

Uwaga.

Szafę oświetleniową SO wykonać w obudowie z estroduru zabezpieczonego przed działaniem czynników atmosferycznych i promieniowaniem UV. Część przedlicznikową przystosować do plombowania. Szafę przystosować do zamykania zgodnie z systemem Master Key przyjętym na terenie działalności PGE Dystrybucji S.A. Oddział Białystok. Szafkę opisać: SO 1803.

Projekty i Instalatorstwo Elektryczne Piotr Putko 17-300 Siemiatycze ul. A. Asnyka 10 tel. 0-606448364		
Inwestor: Gmina Mielnik ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik		Data: 21.11.2017 rys. nr 2
Projektant: mgr inż. P. Putko upr.proj. PDL/0053/POOE/06	podpis	Miejscowość: Maćkowicze
obiekt: szafka oświetleniowa SO		dz. nr 90/4