
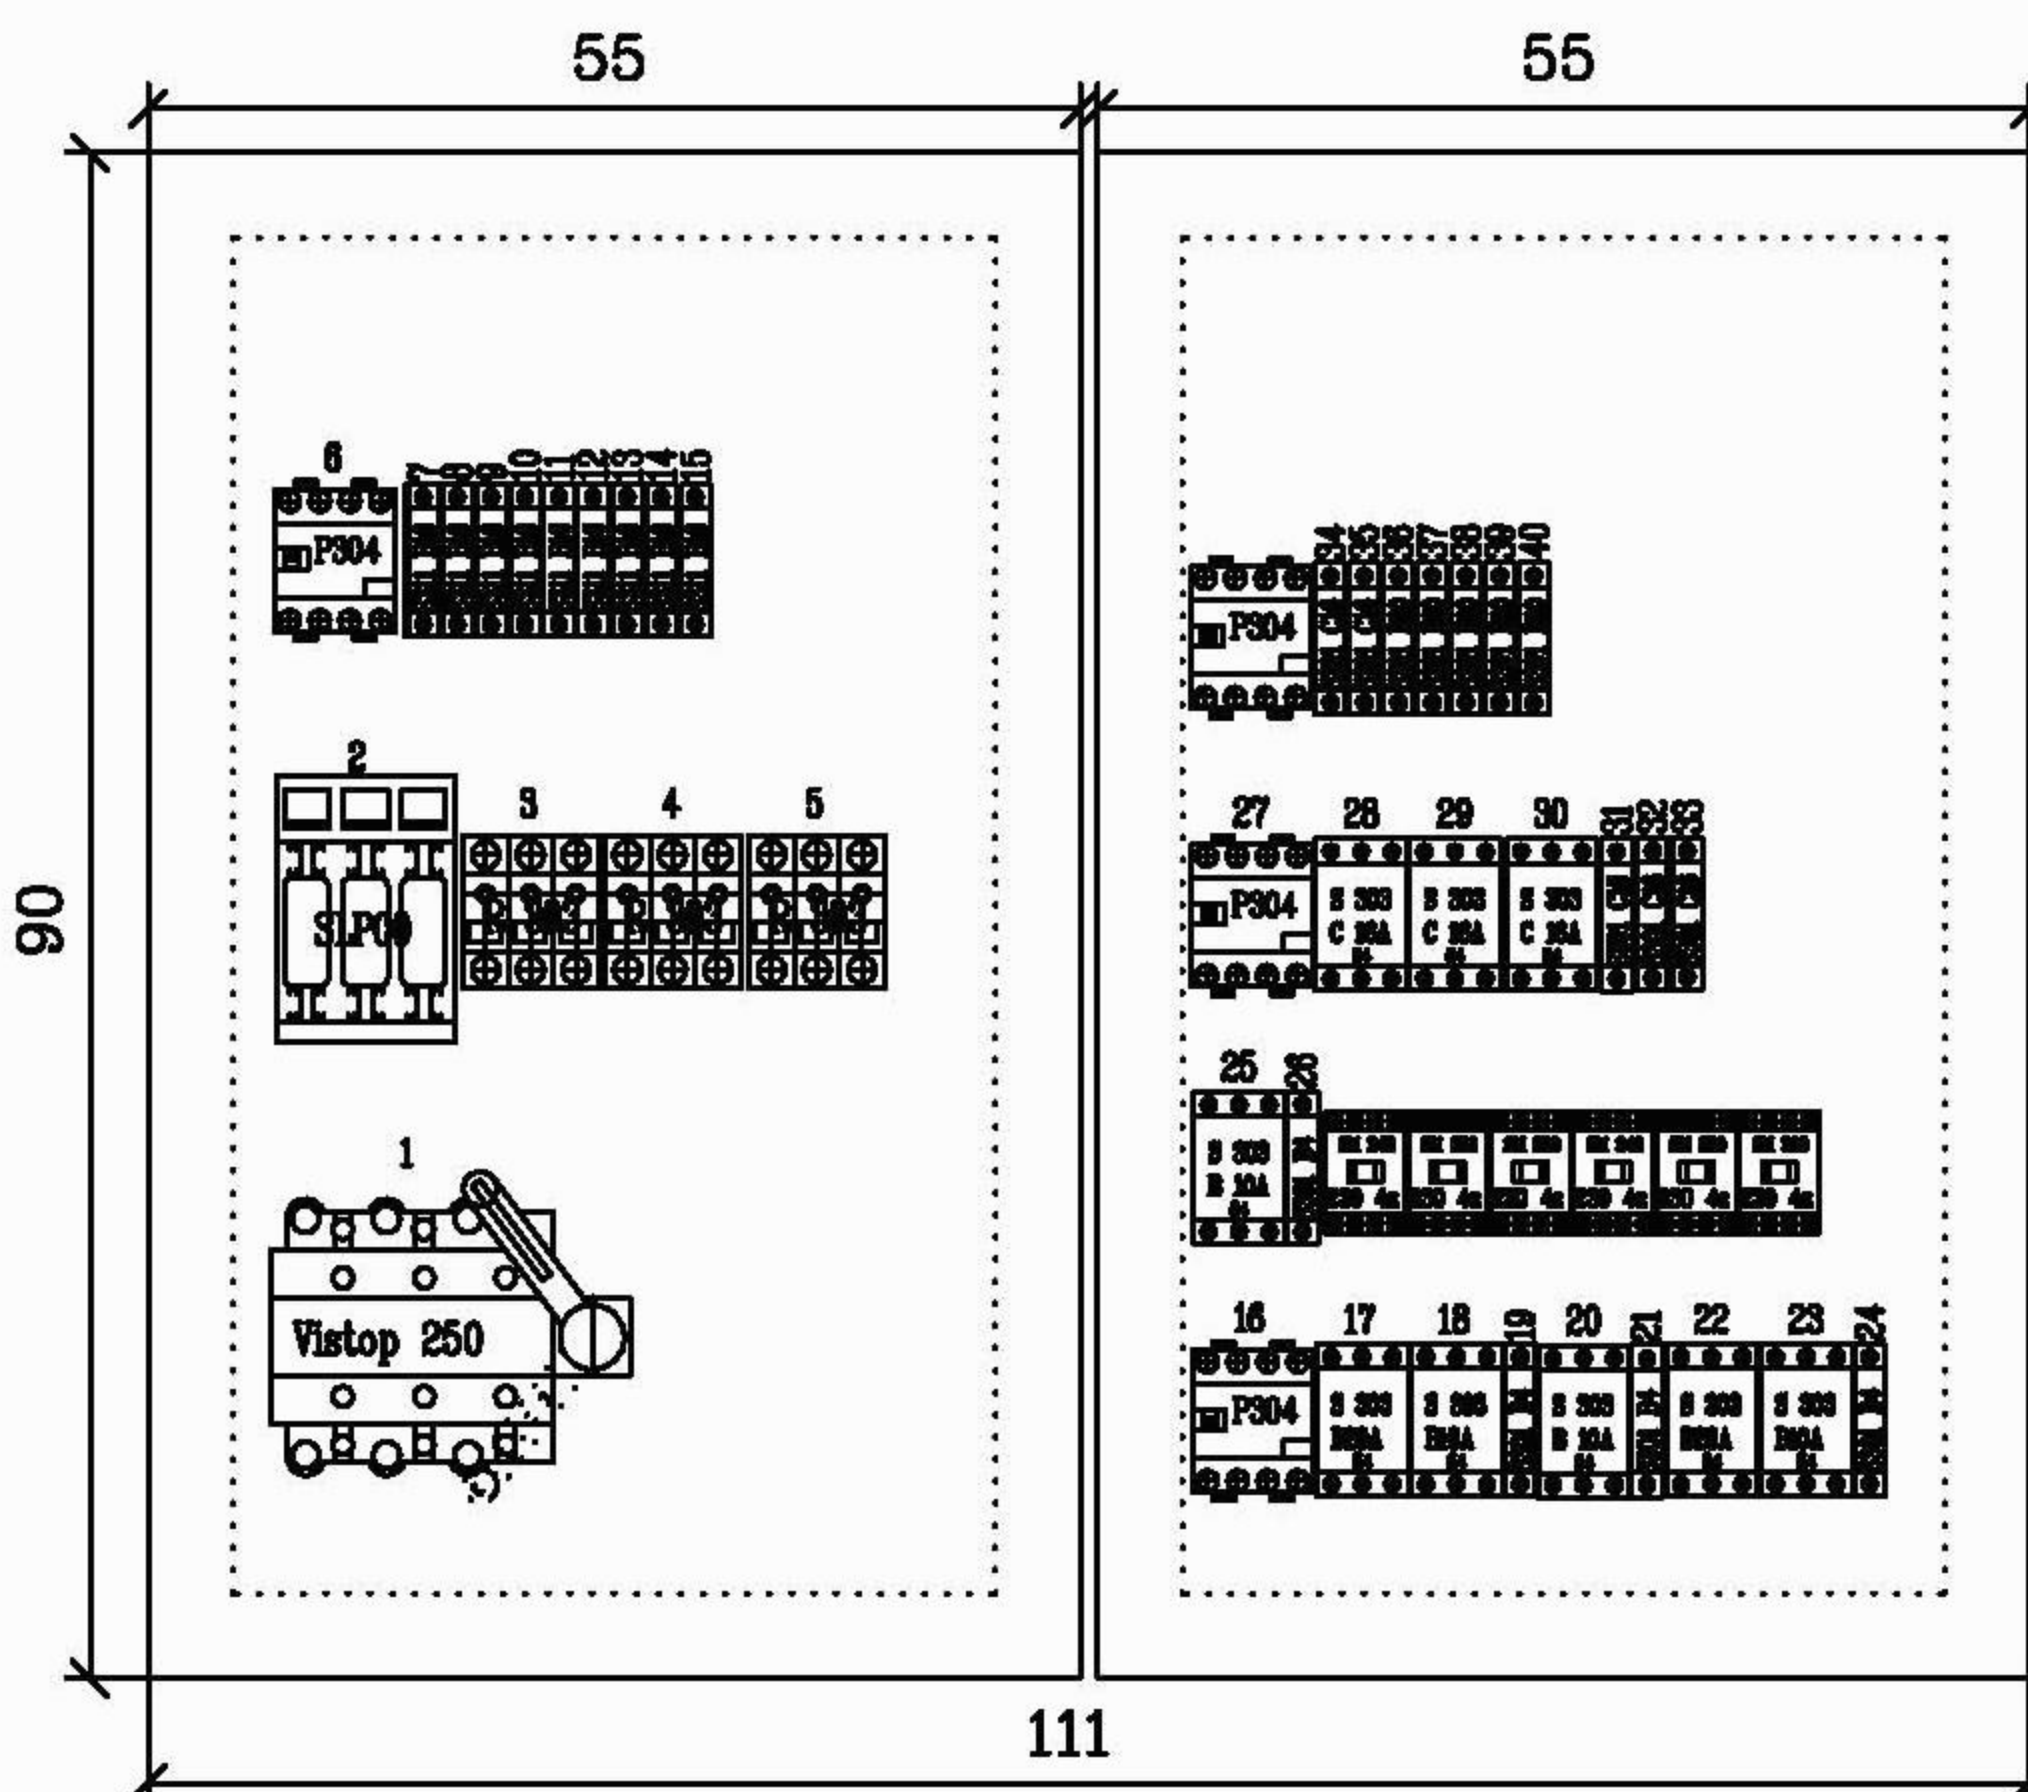


Pi = 110,18 kW
Ps = 78,02 kW
Jobl = 124,0 A

SCHEMAT ROZDZIELNI "R1"

W BUDYNKU OCZYSZCZALNI

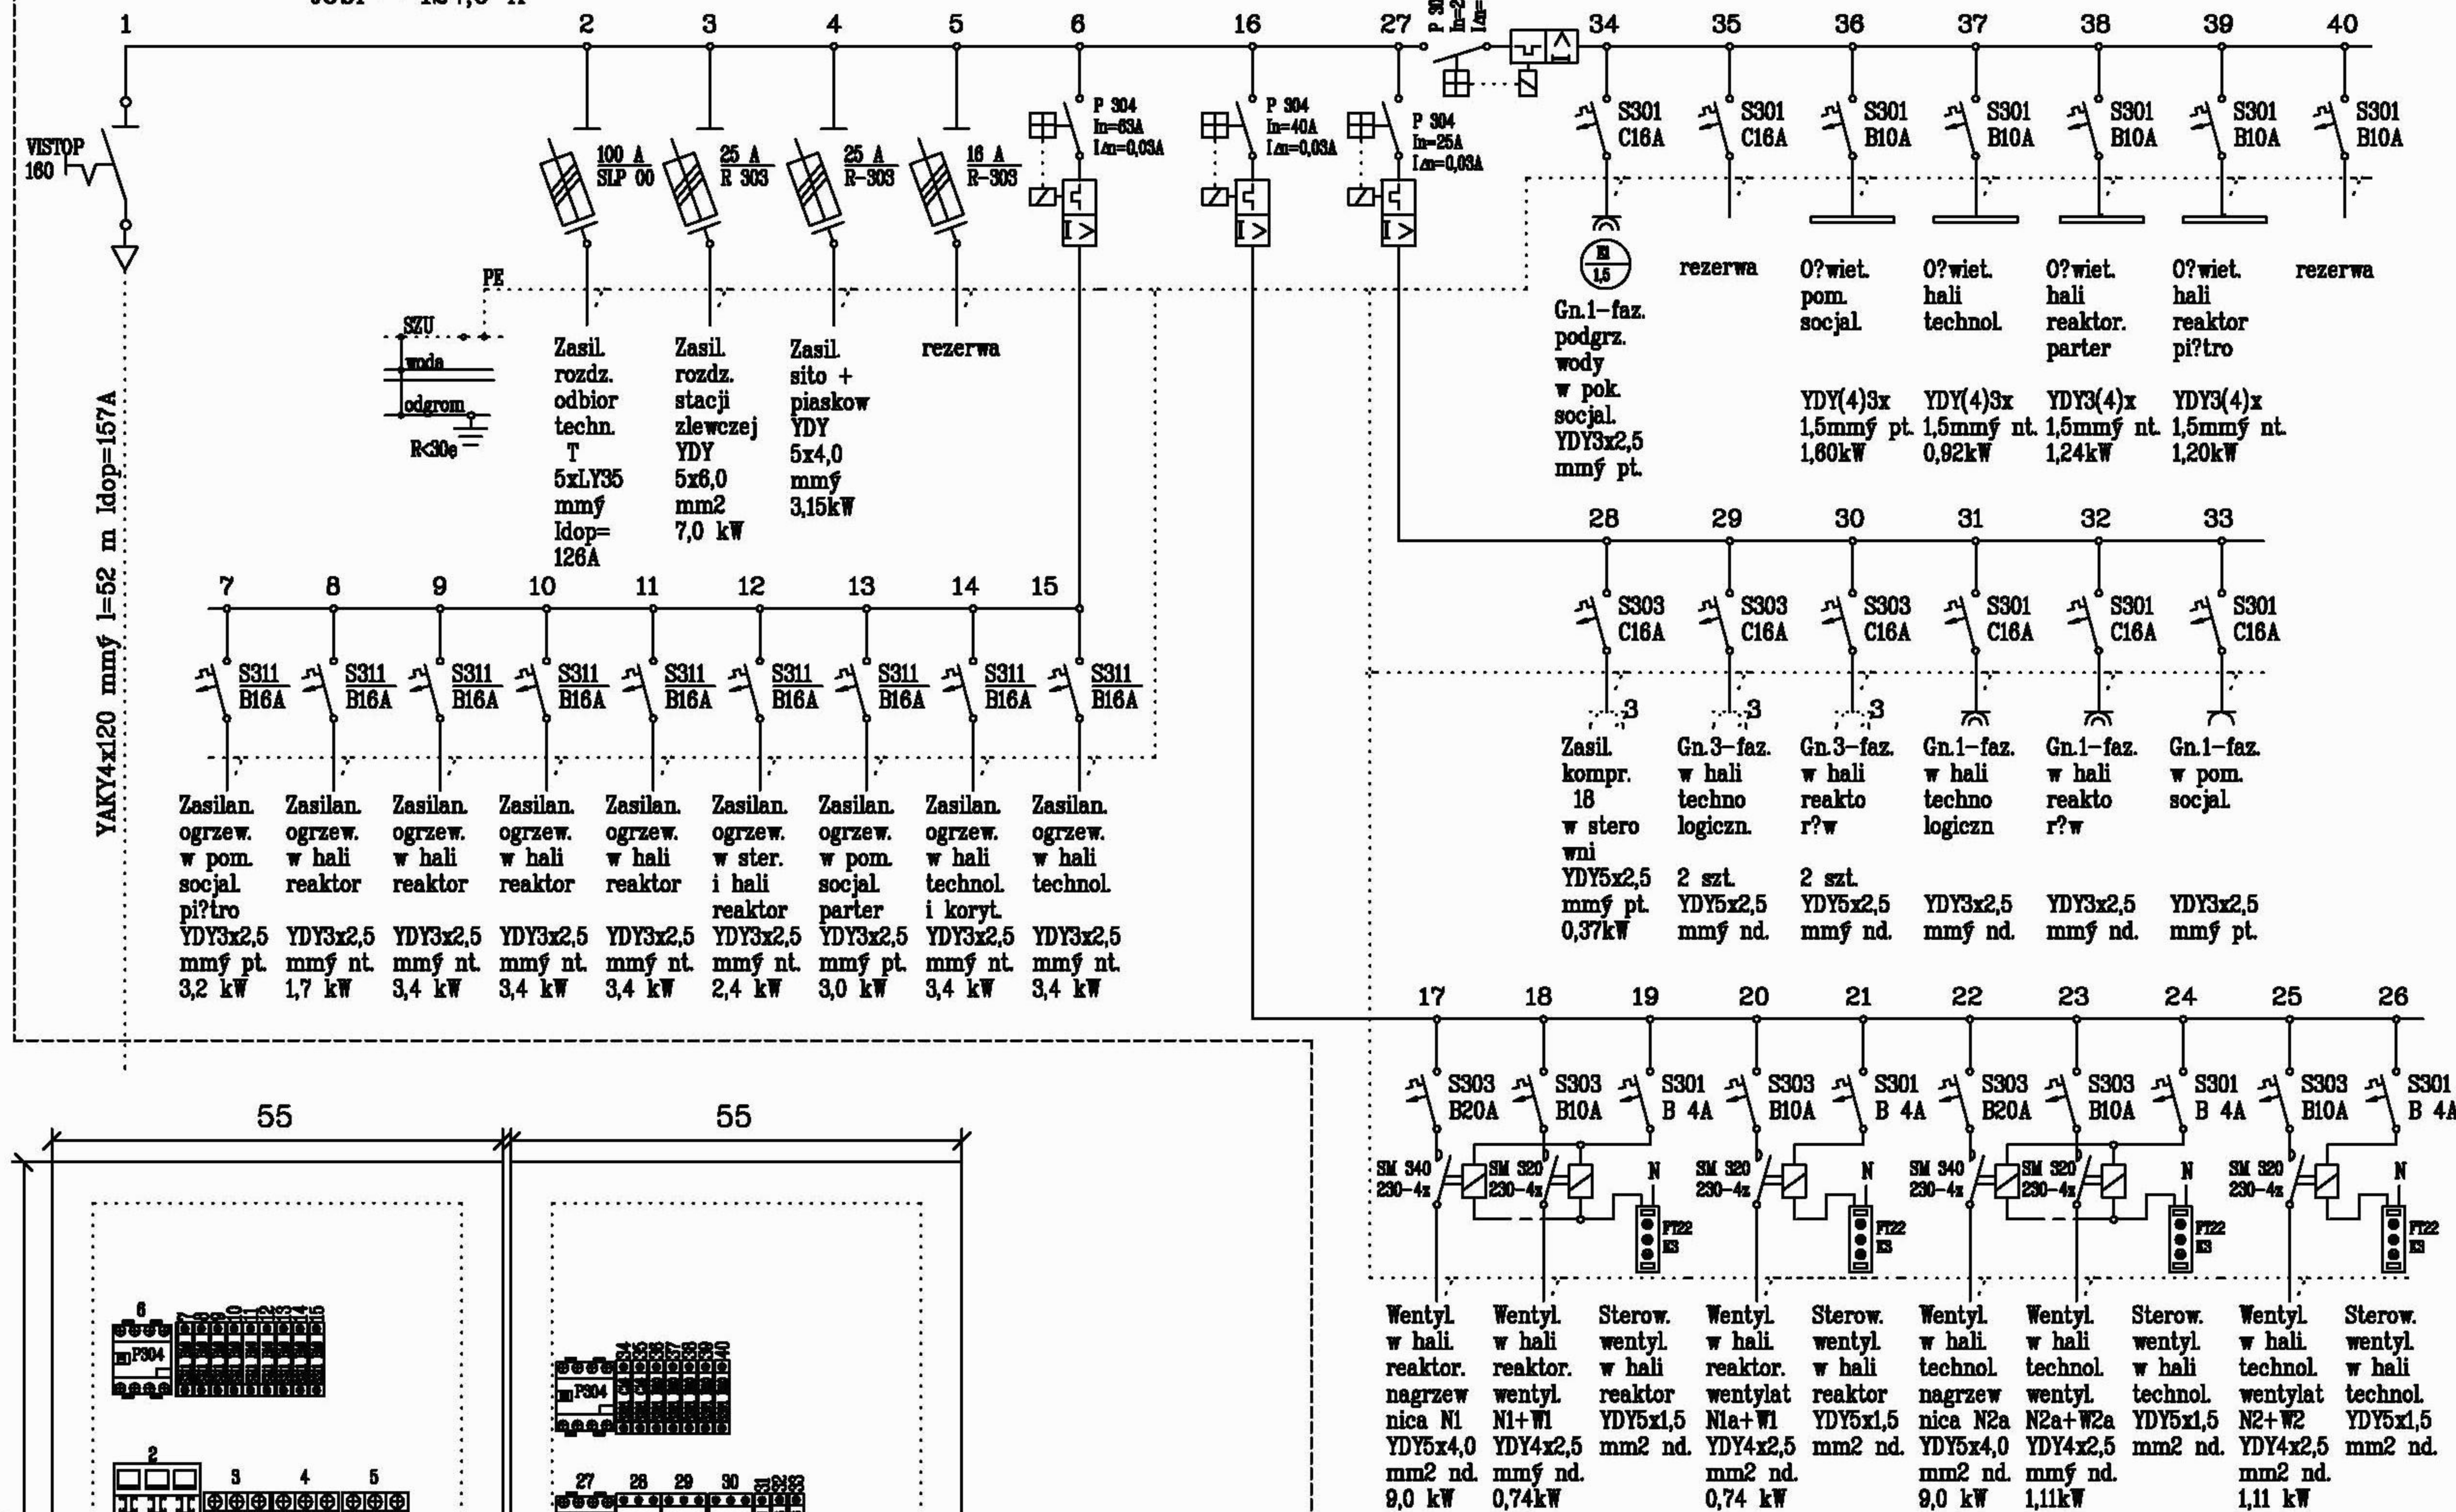

WYPOSA?ENIE ROZDZIELNI R1
W POMIESZCZENIU STEROWNI
OBUDOWY Z MATERIA?U
IZOLACYJNEGO Z DRZWIAMI
PRZYDYMIONYMI
Szafa XL 135 093 25 szt.2
Drzwi 094 15 szt.2
Produkcja: LEGRAND FAEL

TYP UZIEMIENIA SYSTEMU TNC-S

PHU CZYSTE ?RODOWISKO W SIEDLCACH 08-110 SIEDLCE ul. Budowlana 3C

Obiekt	OCZYSZCZALNIA ?CIEK?W w m. MIELNIK		Inwestor
Lokalizacja	m. MIELNIK gm. Mielnik Starostwo Siemiatycze woj. podlaskie		Urz?d Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 17-307 Mielnik
Stadium	TRE?2: INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SCHEMAT I WYPOSA?ENIE ROZDZIELNI R1		BRAN?A: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	P.B.		Numer rysunku 9
Projektant	Tadeusz Kosztowniak	109/99	Skala 1:
Opracowa?	Tadeusz Kosztowniak	109/99	Data
Sprawdzi?	in? Jan Grudniewski	Kl 274/94	2007